


|        |          |                         |        |               |
|--------|----------|-------------------------|--------|---------------|
| 仕<br>様 | 容器の材質    | 高压ガス容器用継目無鋼管            | 耐圧試験圧力 | 24.5 MPa      |
|        | 内容積      | 1.6リットル                 | 最高使用圧力 | 14.7 MPa      |
|        | 充てんガスの種類 | CO <sub>2</sub> (二酸化炭素) | 容器弁の仕様 | 製造社名: (株) ハマイ |
|        | ガス量      | 1000 g                  |        | 認定型式番号: よ-069 |

注意: 移動式粉末消火設備 (SHA 45C型) の加圧用として使用するガス容器。

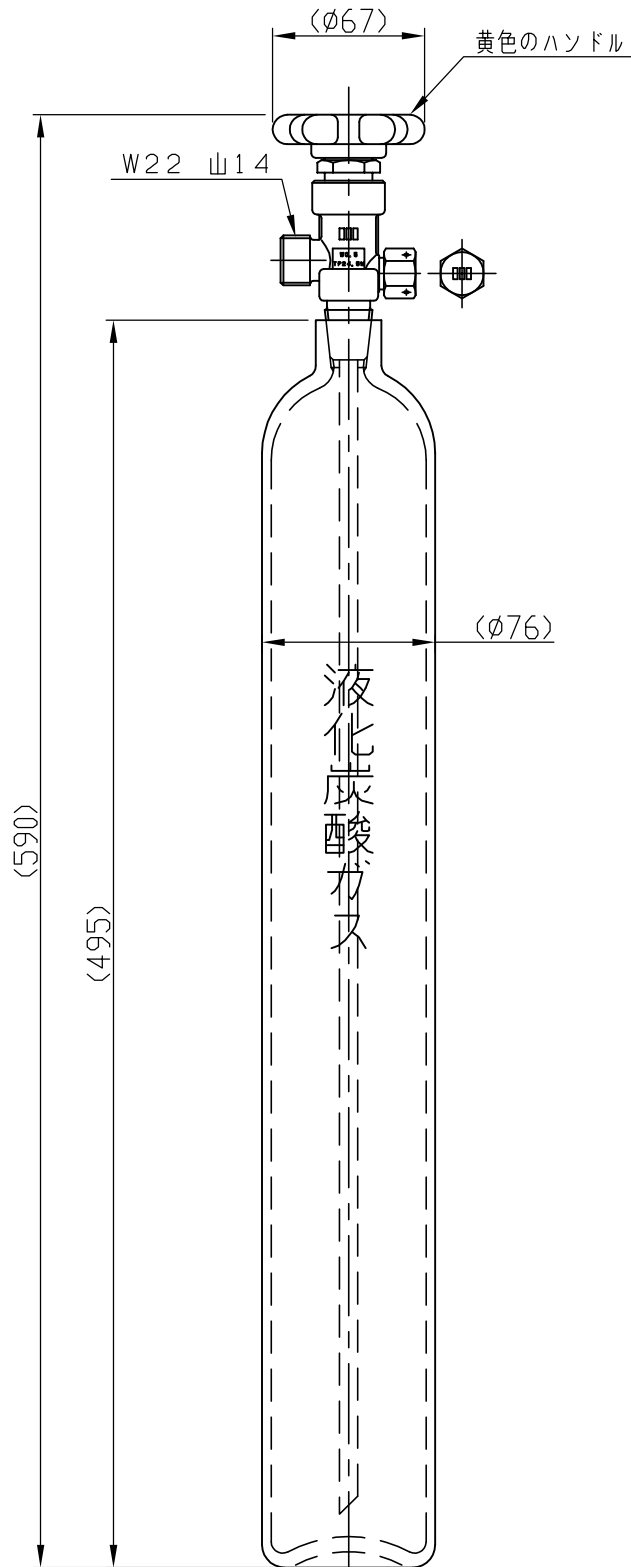

|             |                             |         |          |    |                |                             |
|-------------|-----------------------------|---------|----------|----|----------------|-----------------------------|
| 名称          | 加圧ガス容器 CO <sub>2</sub> 1.6L | 検証      | 検証       | 作成 | 型式             | CO <sub>2</sub> -1.6L (加圧用) |
|             |                             | 石井      | 中澤       | 鈴木 |                |                             |
| モリタ宮田工業株式会社 |                             | 画法: 三角法 | 尺度: 0.08 | 図番 | PA1.6LC02-1505 |                             |